


Istn. złącze kablowe ZK-3 nr 2
(przy kontenerze stacji odwadniania osadu)

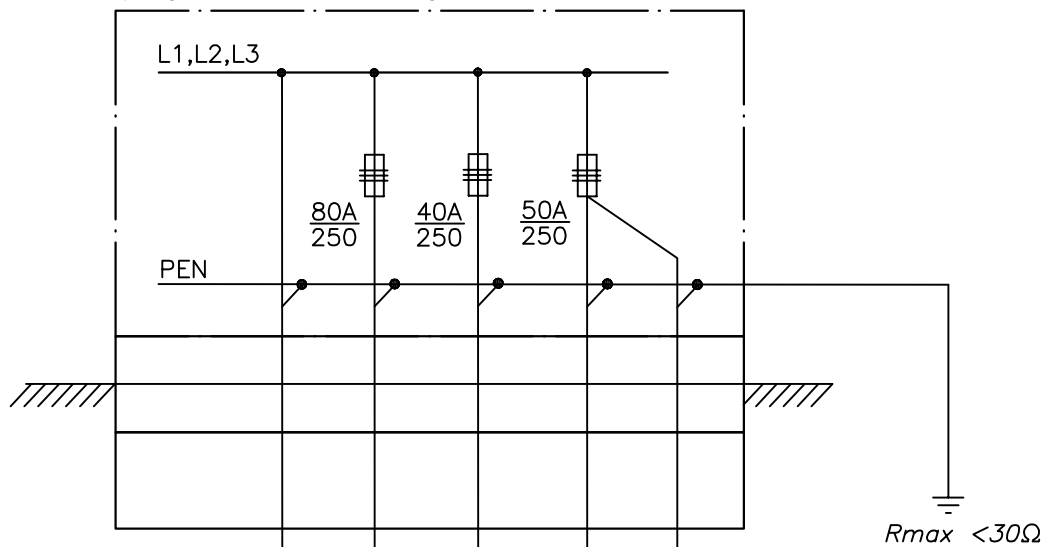

Istn. YAKY 4x120
Ze złącza ZK-3 nr 1


Istn. YKY 4x35
Zasilanie S00

Istn. YKY 4x25
Zasilanie - hala nr 1

Proj. YKY 4x25 L=65m
Zasilanie szafy SZS5 - lokalizacja OKF

Proj. YKY 4x25 L=10m
Zasilanie szafy SZS4 hali nr 2

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl | |  | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA i AKPiA | | |
| Nazwa zamówienia: | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KŁODZKU | Skala: | -:- |
| Tytuł rysunku: | Schemat zasilania suszarni słonecznej i OKF | Nr rys.: | EL-05 |
| Projektował: | mgr inż. Arkadiusz Sadowski | Upr. bud nr 130/90/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej | podpis: 09.2015 |
| Sprawdził: | mgr inż. Andrzej Wróblewski | Upr. bud nr LBS/0096/PCEE/12 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej | podpis: 09.2015 |